



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ

Resposta à Diligência Nº 272/2025 - TRE/PRESI/DG/SAOF/COAAD/SEAPT/ENARQ

À SEAPT,

Em atendimento à Diligência 77 (0002526437) - CCT, apresentamos relatório de análise das propostas referente aos itens abaixo listados:

- 1 - **Item 1** - GWC INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRÔNICOS LTDA (0002526126);
- 2 - **Item 2** - VIP IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA (0002526131);
- 3 - **Itens 3, 5, 7, 8 e 22** - I. R. COMÉRCIO E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (0002526151);
- 4 - **Item 4** - MC SANTOS COMÉRCIO DE LUMINÁRIAS (0002526178);
- 5 - **Itens 6, 15, 30 e 33** - LAIS G DE SOUSA LTDA (0002526196);
- 6 - **Itens 9 e 24** - MAIS ENERGIA COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA (0002526236);
- 7 - **Itens 10, 11 e 23** - VEAR TECNOLOGIA LTDA (0002526245);
- 8 - **Item 12** - GLAUCIO & DEODATA AGRONEGÓCIOS LTDA (0002526257);
- 9 - **Item 13** - RUSSEL COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA (0002526273);
- 10 - **Itens 14 e 20** - VOLT MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (0002526310);
- 11 - **Itens 16, 17, 18, 34 e 40** - THIAGO ALEXANDRE FEITOSA LTDA (0002526322);
- 12 - **Item 19** - MAX QUALITY COMÉRCIO LTDA (0002526327);
- 13 - **Item 21** - BEST HYDRO COMERCIAL LTDA (0002526337);
- 14 - **Itens 25, 26, 27, 28 e 29** - GRN CONECTIVIDADE LTDA (0002526350);
- 15 - **Itens 31 e 32** - RM COMÉRCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA (0002526358); e
- 16 - **Itens 36, 37, 38 e 39** - NM CONFECÇÕES LTDA (0002526363).

ITEM	DESCRIÇÃO	LICITANTE	SITUAÇÃO	COMENTÁRIO
1	<b>CABO DE REDE P/ COMPUTADOR CAT 6 LSZH</b> Categoria 6, construção UTP - 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 23 AWG, com elemento central (crossflier), isolados em polietileno, <b>Cor vermelha</b> , Capa externa: PVC antichama na opção LSZH. Embalagem: caixa FASTBOX com 305 metros, com marcação sequencial métrica decrescente (305 - 0 m), Normas ANSI/TIA-568-D, diretiva ROHS. Aplicação: Rede de Informática. Certificação ANATEL CATMAT: 469650	GWC	APROVADO	-----
2	<b>CONECTOR MACHO RJ-45 CAT6</b> Produzido em material termoplástico de alto impacto não propagante à chama, na cor transparente e contatos em bronze fosforoso banhado a ouro e níquel, 08 vias, adequado para a terminação de cabos sólidos 23AWG ~26AWG Categoria 6, fixação do cabo por crimpagem, acondicionados em embalagens com 100 unidades CATMAT: 333463	VIP	APROVADO	-----
3	<b>CONECTOR KEYSTONE RJ45 CAT6 Fêmea</b> Conector Keystone RJ45 Cat6 8 vias Branco Fêmea - Permite montagem no padrão 568A ou 568B, corpo em termoplástico de alto impacto não propagante à chama. Aplicação: sistemas de cabeamento estruturado para tráfego de voz, dados e imagens - CATMAT 428488	I.R.	APROVADO	-----
4	<b>LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA</b> Luminária de emergência com 30 leds, tensão de alimentação 100-240V, bateria de lítio recarregável, botão de teste e chave seletora. CATMAT: 426453	MC	APROVADO	-----
5	<b>DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 20A</b> Tensão nominal 230V/400V, monopolar, tipo DIN, curva C, Capacidade de interrupção: 3 kA, Normas técnicas: Certificação INMETRO ABNT NBR 60898 CATMAT: 484195	I.R.	APROVADO	-----

6	<b>DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 40A</b> Tensão nominal 400V, tripolar, tipo DIN, curva C, Capacidade de interrupção: 3 kA, Certificação INMETRO ABNT NBR 60898 - CATMAT 484199	LAIS	DILIGÊNCIA	Apresentar Registro do Cadastro Técnico Federal (CTF) do IBAMA, conforme exigido no no item 5.1.2-IV do Termo de Referência.
7	<b>DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 50A</b> Tensão nominal 400V, tripolar, tipo DIN, curva C, Capacidade de interrupção: 3 kA, Certificação INMETRO ABNT NBR 60898 - CATMAT 450065	I.R.	APROVADO	-----
8	<b>DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 63A</b> Tensão nominal 400V, tripolar, tipo DIN, curva C, Capacidade de interrupção: 3 kA, Certificação INMETRO ABNT NBR 60898 - CATMAT 484201	I.R.	APROVADO	-----
9	<b>DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 80A</b> Tensão nominal 400V, tripolar, tipo DIN, curva C, Capacidade de interrupção: 3 kA, Certificação INMETRO ABNT NBR 60898 - CATMAT 337912	MAIS	DILIGÊNCIA	Apresentar Registro do Cadastro Técnico Federal (CTF) do IBAMA, conforme exigido no no item 5.1.2-IV do Termo de Referência.
10	<b>DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100A</b> Tensão nominal 400V, tripolar, tipo DIN, curva C, Capacidade de interrupção: 10 kA, Certificação INMETRO ABNT NBR 60898 - CATMAT 348270	VEAR	APROVADO	
11	<b>DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125A</b> Tensão nominal 400V, tripolar, tipo DIN, curva C, Capacidade de interrupção: 3 kA, Certificação INMETRO ABNT NBR 60898 - CATMAT 484204	VEAR	APROVADO	
12	<b>LUMINÁRIA CALHA COMERCIAL RETANGULAR DE SOBREPOR PARA 02 LÂMPADAS TUBULARES LED T8 120CM</b> Luminária calha comercial retangular de sobrepor para duas lâmpadas tubulares LED T8 18/20W, corpo em chapa de aço pintada, refletor e aletas parabólicos em alumínio anodizado brilhante de alta refletância, acompanha 02 soquetes G13, tensão bivolt, dimensões aproximadas: altura de 55mm, largura de 150mm e comprimento de 1250mm (lâmpadas não inclusas) - CATMAT: 603665	GLAUCIO	DILIGÊNCIA	Apresentar descrição, folder ou catálogo do modelo a ser fornecido
13	<b>CABO MULTIPOLAR FLEXÍVEL 3 X 2,5MM<sup>2</sup> HEPR 1KV</b> Para tensões nominais até 0,6/1,0kV, condutor formado por fios de cobre nu, têmpera mole e encordoamento classe 4 ou 5, isolação do tipo HEPR para 90°C, cobertura em PVC tipo ST2 antichama (BWF-B), norma de referência NBR 7286 e NBR NM-280, peça de 100 metros - EXIGIDO AMOSTRA - CATMAT: 401199	RUSSEL	APROVADO	
14	<b>EXTENSÃO TIPO RÉGUA 3 SAIDAS 2P+T</b> Características: 3 tomadas padrão nbr 14136; comprimento mínimo do cabo de força: 5,0 metros; seção nominal do condutor do cabo de forga: 3 x 0,75 mm <sup>2</sup> ; corrente máxima: 10 A; potência máxima de operação: 1.270w (127 vac) e 2.200w (220 vac). Certificação INMETRO para plugues e tomadas. CATMAT: 485549	VOLT	APROVADO	
15	<b>CABO FLEXÍVEL de POTÊNCIA 10,0MM<sup>2</sup> HEPR 1KV - PRETO</b> Para tensões nominais até 0,6/1,0kV, condutor formado por fios de cobre nu, têmpera mole e encordoamento classe 4 ou 5, isolação do tipo HEPR para 90°C, cobertura em PVC tipo ST2 antichama (BWF-B), na cor preta, norma de referência NBR 7286 e NBR NM-280, peça de 100 metros - EXIGIDO AMOSTRA - CATMAT 408531	LAIS	DILIGÊNCIA	1 - Não identificado no catálogo técnico da COPPERLINE, cabos elétricos com isolação HEPR, somente XLPE. A descrição da proposta se refere a um cabo de outra marca (Eprotoenax G7 da PRYSMIAN). 2 - Apresentar Registro do Cadastro Técnico Federal (CTF) do IBAMA, conforme exigido no no item 5.1.2-IV do Termo de Referência.
16	<b>CABO FLEXÍVEL de POTÊNCIA 10,0MM<sup>2</sup> HEPR 1KV - AZUL</b> Para tensões nominais até 0,6/1,0kV, condutor formado por fios de cobre nu, têmpera mole e encordoamento classe 4 ou 5, isolação do tipo HEPR para 90°C, cobertura em PVC tipo ST2 antichama (BWF-B), na cor azul, norma de referência NBR 7286 e NBR NM-280, peça de 100 metros - EXIGIDO AMOSTRA - CATMAT 408531	THIAGO	REPROVADO	1 - A especificação do produto não atende o solicitado (alucobre em vez de cobre, isolação 750V em vez de 1,0kV) 2 - Registro do Cadastro Técnico Federal (CTF) do IBAMA não localizado, conforme exigido no no item 5.1.2-IV do Termo de Referência
17	<b>CABO FLEXÍVEL de POTÊNCIA 10,0MM<sup>2</sup> HEPR 1KV - VERDE</b> Para tensões nominais até 0,6/1,0kV, condutor formado por fios de cobre nu, têmpera mole e encordoamento classe 4 ou 5, isolação do tipo HEPR para 90°C, cobertura em PVC tipo ST2 antichama (BWF-B), na cor verde, norma de referência NBR 7286 e NBR NM-280, peça de 100 metros - EXIGIDO AMOSTRA - CATMAT 408531	THIAGO	REPROVADO	1 - A especificação do produto não atende o solicitado (alucobre em vez de cobre, isolação 750V em vez de 1,0kV) 2 - Registro do Cadastro Técnico Federal (CTF) do IBAMA não localizado, conforme exigido no no item 5.1.2-IV do Termo de Referência
18	<b>CABO ELETTRICO FLEXÍVEL 2,5MM<sup>2</sup> - AZUL</b> Cabo flexivel de cobre, têmpera mole, encordoamento classe 4 ou 5, isolamento PVC 450/750 V, anti chama 70°C, seção de 2,5 mm <sup>2</sup> , na cor azul, conforme NBR NM-	THIAGO	REPROVADO	Não localizado certificação do INMETRO e CFT do IBAMA para o produto, conforme exigências gerais e específicas do Termo de Referência

	247-3, Certificado INMETRO EXIGIDO AMOSTRA - CATMAT: 459984			
19	<b>TUBO ESPIRAL ORGANIZADOR DE CABOS COM 1/2" - PRETO</b> Fabricado em polietileno, diâmetro de 1/2 polegadas, na cor preta - CATMAT 441829	MAX	APROVADO	
20	<b>TUBO ESPIRAL ORGANIZADOR DE CABOS COM 3/4" - PRETO</b> Fabricado em polietileno, diâmetro de 3/4 polegadas, na cor preta - CATMAT 357530	VOLT	APROVADO	
21	<b>FITA ISOLANTE ANTICHAMA, 19MM X 20 M.</b> filme de pvc auto extinguível à chama com adesivo a base de borracha espessura mínima: 0,18 mm, dimensões: 19 mm x 20 m, cor preta. CATMAT: 604732	BEST	REPROVADO	Produto ofertado não atende a espessura mínima solicitada de 0,18mm, definição das fitas da CLASSE A
22	<b>FITA ISOLANTE DE AUTO FUSÃO, 19MM X 10 M.</b> Fita isolante para alta tensão (até 69kV), Classe de temperatura regime contínuo: 90°C. Classe de temperatura regime emergência: 130°C. Espessura mínima: 0,76 mm, dimensões: 19 mm x 10 m, cor preta - CATMAT 321180	I.R.	APROVADO	-----
23	<b>PLUGUE MACHO 2P+T - 10A / 250V</b> Plugue tipo macho padrão nbr 14136, cor preta, corrente nominal:10 A, número pólos: 2 P + T, produzido em termoplástico antichama, tipo saída:radial, Certificado INMETRO CATMAT: 421843 - CATMAT 418902	VEAR	APROVADO	
24	<b>DPS CLASSE II 20KA 275V</b> Dispositivo de proteção contra surto monopolar, corrente de descarga máxima (Imax): 20kA, corrente de descarga nominal (In): 10kA, tensão máxima de operação de 275Vca, Classe II, Tensão Residual (Up): 1,3kV (máximo), indicação de status, modo de fixação: encaixe trilho DIN - CATMAT 612496	MAIS	APROVADO	
25	<b>CANAleta DUPLA 25MM TIPO D</b> Canaleta de alumínio, perfil duplo, 25mm tipo D, cor branca, com ensaio de interferência eletromagnética. Dimensões das canaletas: 73mm(L) x 25mm(H), paredes externas: 1,5mm, septo divisor: 1,2mm. Marca/Modelo: DUTOTEC Cód. DT 12241.00. Deve ser fornecido marca e modelo indicados por se tratar de material para reposição do padrão existente - CATMAT 471832	GRN	APROVADO	
26	<b>TAMPA STANDARD PLANA RANHURADA</b> Tampa em alumínio, superfície plana tipo ranhurada, cor branca, espessura das paredes dos perfis: 1,5mm. Marca/Modelo: DUTOTEC Cód. DT 15040.00. Deve ser fornecido marca e modelo indicados por se tratar de material para reposição do padrão existente. - CATMAT 471759	GRN	APROVADO	
27	<b>BLOCO P/ CONECTOR FÊMEA RJ45 KEYSTONE</b> Fabricado em termoplástico de engenharia ABS/PC, cor branca, Marca/Modelo: PEZZI DUTOTEC Cód. DX 99240.00 ou linha . Deve ser fornecido marca e modelo indicados por se tratar de material para reposição do padrão existente - CATMAT 469535	GRN	DILIGÊNCIA	Modelo descrito se refere a outro produto (módulo cego). Verificar se o modelo correto é o PEZZI 50.045 e corrigir a descrição da proposta
28	<b>TOMADA RETANGULAR TIPO BLOCO 10A</b> Módulo de tomada retangular 2P+T, 10A, na cor branca, em conformidade com a NBR 14136. Fabricado em termoplástico de engenharia ABS/PC. Marca/Modelo: PEZZI DUTOTEC Cód. DX 99233.10. Deve ser fornecido marca e modelo indicados por se tratar de material para reposição do padrão existente - CATMAT 424775	GRN	APROVADO	
29	<b>PORtA EQUIPAMENTOS STANDARD 3 BLOCOS</b> Suporte para canaletas metálicas, fabricado em termoplástico de engenharia ABS/PC, com capacidade para 03 módulos, cor branca, fixação por pressão. Marca/Modelo: DUTOTEC Cód. 64444.10. Deve ser fornecido marca e modelo indicados por se tratar de material para reposição do padrão existente - CATMAT 427647	GRN	APROVADO	
30	<b>DUCHA HIGIÉNICA</b> Ducha higiênica em ABS cromado, bitola de 1/2", com registro, gatilho e suporte, flexível com comprimento mínimo de 1,00m. CATMAT: 473393	LAIS	APROVADO	
31	<b>KIT MECANISMO UNIVERSAL PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - DUPLO ACIONAMENTO</b> Para vasos sanitários com caixa de descarga acoplada, botão de acionamento superior cromado para dois fluxos (3 e 6 litros), mecanismo de saída com regulagem de altura, acompanha conjunto de fixação e vedação. CATMAT: 434042	RM	APROVADO	

32	<b>TORNEIRA DE MESA EM METAL CROMADO, PARA LAVATORIO, COM FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA</b> Sistema de abertura manual por botão com fechamento automático, bica baixa, arejador embutido e regulador de vazão, bitola 1/2", acabamento cromado, mobilidade da bica: fixa. GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 05 ANOS P/ USO PÚBLICO - CATMAT 429933	RM	APROVADO	
33	<b>REPARO VÁLVULA HYDRA DUO 2545 1 1/2"</b> Reparo para válvula de descarga Hydra Duo 2545, baixa pressão, DN 1 1/2". Cód. 4686.013. Deve ser fornecido marca e modelo indicados por se tratar de material para reposição do padrão existente - CATMAT 305819	LAIS	DILIGÊNCIA	Considerando que foi anexado apenas uma foto do produto, esclarecer em sua proposta a descrição específica do reparo: "Hydra Duo 2545, código 4686.013"
34	<b>FITA ADESIVA DUPLA FACE 12MMX20M</b> Fita extra forte, composição: Espuma acrílica transparente flexível, de 1,0mm de espessura, com liner de proteção de polietileno, cor: verde. Dimensões:12 mm x 20 metros - CATMAT 389443	THIAGO	APROVADO	
36	<b>TRAVESSA P/ DIVISÓRIA NAVAL</b> Perfil de divisória naval Travessa "H-NTR" em chapa galvanizada ou zincada pintada, na cor preta de 3000X35X15 mm - CATMAT 457649	NM	DILIGÊNCIA	Verificado que o preço unitário da proposta enviada está acima do valor oferecido no sistema do pregão, demandando a retificação de proposta.
37	<b>GUIA INFERIOR P/ DIVISÓRIA NAVAL</b> Perfil de divisória naval Guia Inferior "N19" em chapa galvanizada ou zincada pintada, na cor preta de 3000X35x15 mm - CATMAT 456465	NM	DILIGÊNCIA	Verificado que o preço unitário da proposta enviada está acima do valor oferecido no sistema do pregão, demandando a retificação de proposta.
38	<b>PERFIL TRAVESSA P/ FORRO MODULAR</b> Perfil travessa (principal), T Clicado, em aço galvanizado, cor branca, para forro modular 24x3125mm - CATMAT 601295	NM	DILIGÊNCIA	Verificado que o preço unitário da proposta enviada está acima do valor oferecido no sistema do pregão, demandando a retificação de proposta.
39	<b>PERFIL TRAVESSA P/ FORRO MODULAR</b> Perfil travessa (secundário), T Clicado, em aço galvanizado, cor branca, para forro modular 24x1250mm - CATMAT 464213	NM	DILIGÊNCIA	Verificado que o preço unitário da proposta enviada está acima do valor oferecido no sistema do pregão, demandando a retificação de proposta.
40	<b>FONTE ELETRÔNICA CHAVEADA 12V 10A MULTICÂMERA BIVOLT</b> CATMAT: 463627	THIAGO	APROVADO	

Atenciosamente,



Mhário Eugênio de C. Ramos  
Analista Judiciário  
Engenharia e Arquitetura - SEAPT  
Telefone: (86) 2107-9733

Em 06 de outubro de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **Mhario Eugenio de Castro Ramos, Analista Judiciário**, em 07/10/2025, às 10:45, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.tre-pi.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.tre-pi.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **0002528513** e o código CRC **55ADCB14**.

0006980-38.2025.6.18.8000

0002528513v13





TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ

Resposta à Diligência N° 290/2025 - TRE/PRESI/DG/SAOF/COAAD/SEAPT/ENARQ

À SEAPT,

Em atendimento à Diligência 87 (0002535332) - CCT, apresentamos relatório de análise à respeito de análise de **amostras** para os itens 13, 15, 16, 17 e 18.

ITEM	DESCRIÇÃO	LICITANTE	MARCA	MODELO ENVIADO	AMOSTRA	SITUAÇÃO	COMENTÁRIO
13	<b>CABO MULTIPOLAR FLEXÍVEL 3 X 2,5MM<sup>2</sup> HEPR 1KV</b> Para tensões nominais até 0,6/1,0kV, condutor formado por fios de cobre nu, têmpera mole e encordoamento classe 4 ou 5, isolação do tipo HEPR para 90°C, cobertura em PVC tipo ST2 antichama (BWF-B), norma de referência NBR 7286 e NBR NM-280, peça de 100 metros - EXIGIDO AMOSTRA - CATMAT: 401199	RUSSEL	SIL	---	NÃO ENVIADA	DESCLASSIFICADA	Proposta desclassificada, conforme disposto no item 5.2.1 do Termo de Referência.
15	<b>CABO FLEXÍVEL de POTÊNCIA 10,0MM<sup>2</sup> HEPR 1KV - PRETO</b> Para tensões nominais até 0,6/1,0kV, condutor formado por fios de cobre nu, têmpera mole e encordoamento classe 4 ou 5, isolação do tipo HEPR para 90°C, cobertura em PVC tipo ST2 antichama (BWF-B), na cor preta, norma de referência NBR 7286 e NBR NM-280, peça de 100 metros - EXIGIDO AMOSTRA - CATMAT 408531	LAIS	COPPERLINE	NAXMEGA FLEX BWF 70º 0,6/1KV	ENVIADA	REPROVADA	Amostra enviada não atende as especificações do edital (apresentado cabo XLPE em vez de HEPR, condutor até 70°C em vez de 90°C, cobertura tipo ST1 em vez de ST2)
16	<b>CABO FLEXÍVEL de POTÊNCIA 10,0MM<sup>2</sup> HEPR 1KV - AZUL</b> Para tensões nominais até 0,6/1,0kV, condutor formado por fios de cobre nu, têmpera mole e encordoamento classe 4 ou 5, isolação do tipo HEPR para 90°C, cobertura em PVC tipo ST2 antichama (BWF-B), na cor azul, norma de referência NBR 7286 e NBR NM-280, peça de 100 metros - EXIGIDO AMOSTRA - CATMAT 408531	THIAGO	LED FLEX	---	NÃO ENVIADA	DESCLASSIFICADA	Proposta desclassificada, conforme disposto no item 5.2.1 do Termo de Referência.
17	<b>CABO FLEXÍVEL de POTÊNCIA 10,0MM<sup>2</sup> HEPR 1KV - VERDE</b> Para tensões nominais até 0,6/1,0kV, condutor formado por fios de cobre nu, têmpera mole e encordoamento classe 4 ou 5, isolação do tipo HEPR para 90°C, cobertura em PVC tipo ST2 antichama (BWF-B), na cor verde, norma de referência NBR 7286 e NBR NM-280, peça de 100 metros - EXIGIDO AMOSTRA - CATMAT 408531	THIAGO	LED FLEX	---	NÃO ENVIADA	DESCLASSIFICADA	Proposta desclassificada, conforme disposto no item 5.2.1 do Termo de Referência.
18	<b>CABO ELETTRICO FLEXÍVEL 2,5MM<sup>2</sup> - AZUL</b> Cabo flexível de cobre, têmpera mole, encordoamento classe 4 ou 5, isolamento PVC 450/750 V, anti chama 70°C, seção de 2,5 mm <sup>2</sup> , na cor azul, conforme NBR NM-247-3, Certificado INMETRO EXIGIDO AMOSTRA - CATMAT: 459984	THIAGO	FERGUSOM/FIOTCOM	---	NÃO ENVIADA	DESCLASSIFICADA	Proposta desclassificada, conforme disposto no item 5.2.1 do Termo de Referência.

Ressaltamos que a análise das **propostas** foi enviada através da Resposta à Diligência 272 (0002528513), portanto, as duas respostas devem ser analisadas em conjunto.

Atenciosamente,



Mhário Eugênio de C. Ramos  
Analista Judiciário  
Engenharia e Arquitetura - SEAPT  
Telefone: (86) 2107-9733

Em 13 de outubro de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **Mhario Eugenio de Castro Ramos, Analista Judiciário**, em 13/10/2025, às 13:24, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.tre-pi.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.tre-pi.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **0002536258** e o código CRC **E19482E9**.

0006980-38.2025.6.18.8000

0002536258v15



# LG

TERESINA - PI 10 DE Outubro DE 2025  
UASG: 070006 – TRE-PI  
PREGÃO ELETRÔNICO nº 90018/2025

## APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA

ITEM	DESCRÍÇÃO	MARCA
15	Cabo Elétrico Flexível Tipo: Unipolar, Têmpera Condutor: Mole, Cor Da Cobertura: Preto, Azul-Claro E Verde, Tensão Isolamento: 1KV, Seção Nominal: 10MM2, Material Do Condutor: Cobre Nu, Referência: Cabo Exprotemax Gsett Iris Tech Epr 06/1kv, Material Cobertura: Epr Anti-Chama, Características Adicionais: Extra Flexível.	COPPERLINE

- Razão Social: LAÍS G DE SOUSA – EIRELI
- C.N.P.J.: 39.853.645/0001-02
- Endereço: Av. São Raimundo, Nº 812
- Telefone/Fax: (86) 9 9982-8203
- E-mail: lgsoupiaui@gmail.com
- CEP: 64.017-090
- Cidade/UF: TERESINA PI
- Banco: Banco do Brasil S/A
- Agência: AG- 3506-8
- Número da Conta Corrente: C/C- 56.853-8

LAIS G DE  
SOUSA  
LTDA:398  
536450001  
02

Assinado digitalmente por LAIS G  
DE SOUSA  
LTDa:39853645000102  
ND: C=BR, S=PI, L=TERESINA,  
O=ICP-Brasil, OU=  
videoconferencia, OU=  
44664482000150, OU=Pessoa  
Jurídica A1, OU=ARGROWTECH,  
OU=Autonidade Certificadora  
SAFE-ID BRASIL, CN=LAIS G DE  
SOUSA LTDa:39853645000102  
Razão: Eu sou o autor deste  
documento  
Localização:  
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Carmelio Lustosa Beserra

DIRETOR

RG: 494.716-SSP-PI

CPF:306.953.253-53


Atesto o recebimento de uma bob de cabo  
elétrico de 10mm, cor verde.  
Teresina, 10/10/2025.

att: Josele  
COAFLD

LAÍS G DE SOUSA – EIRELI  
Tel.: (86) 9 9848-6340  
E-mail: lgsoupiaui@gmail.com

Francisco Pires de Sousa  
Assistente 1 - SEALP - TRE/PI

CNPJ: 39.853.645/0001-02  
Insc. Est.: 19.678.750-5  
Av. São Raimundo, Nº 812  
Piçarra, CEP: 64.017-090

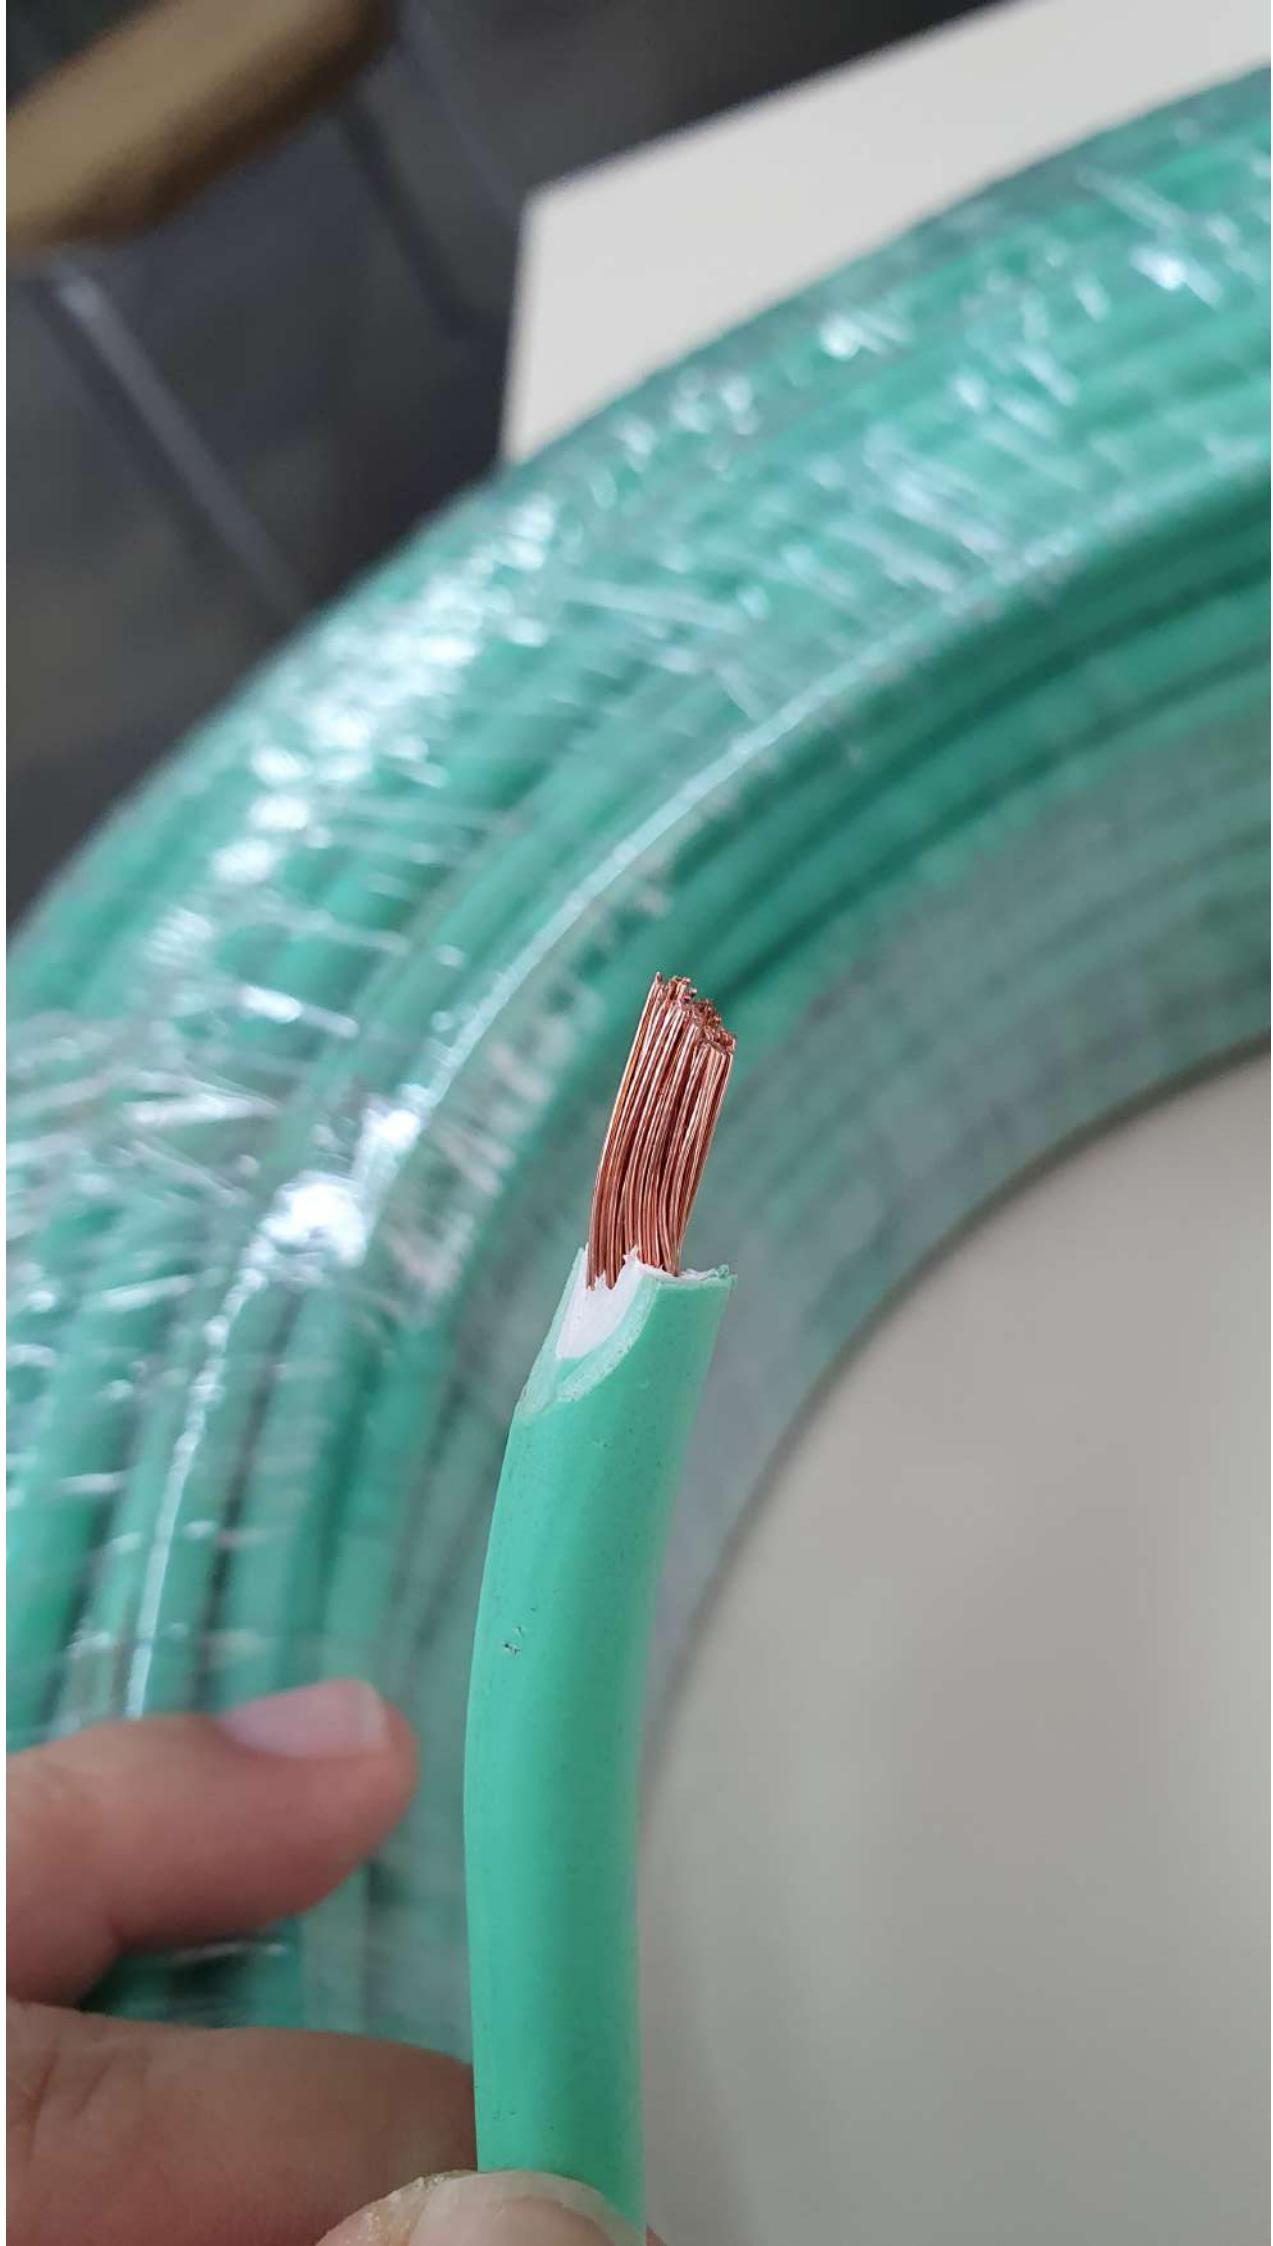









Qualidade, Eficiência e Inovação

- Composição: Cobre/PVC-A/PVC-ST1
- Tensão: 0,6/1 KV
- Data Fab: 09/07/2025
- País de origem: Brasil
- Validade: Indeterminada
- Lote: 0725-000000

- Resistente à chama (BWF)
- Massa bruta: 14,0 kg/100mt
- Norma aplicada: NBR 7288
- Instalar conforme NBR 5410
- Bob Nº Série: 50101
- Pedido (OC):

MEGA FIOS LTDA - Ind. Brasileira  
SAC: (86) 99406-0073 CEP: 64078-920  
CNPJ: 07 127 9940001-50 IE: 19 456 439-6  
[sac@copperline.com.br](mailto:sac@copperline.com.br)

### CABO COPPERLINE

NAXMEGA

FLEX 70 °C

1 x 10,0 mm<sup>2</sup>

VERDE

100 m



7 398932 973416

Segurança

Registro  
002450/2015



OCP 0018 Compulsório

OP





Tribunal  
Regional  
Eleitoral - PI

Edilson Rodrigues <edilson.francisco@tre-pi.jus.br>

## Fwd: REFERENTE AS AMOSTRAS - PE 90018/2025 - Thiago Alexandre Feitosa Ltda

1 mensagem

**Mhario Eugenio de Castro Ramos** <mhario.eugenio@tre-pi.jus.br>  
Para: selic@tre-pi.jus.br

13 de outubro de 2025 às 07:53

----- Mensagem encaminhada -----

De: THIAGO ALEXANDRE <[taf.engenharia@hotmail.com](mailto:taf.engenharia@hotmail.com)>  
Data: quarta-feira, 8 de outubro de 2025 às 14:08:55 UTC-3  
Assunto: REFERENTE AS AMOSTRAS - PE 90018/2025 - Thiago Alexandre Feitosa Ltda  
Para: [enarq@tre-pi.jus.br](mailto:enarq@tre-pi.jus.br) <[enarq@tre-pi.jus.br](mailto:enarq@tre-pi.jus.br)>

**Prezados,**

Em atenção ao **Pregão Eletrônico nº 90018/2025**, a empresa **Thiago Alexandre Feitosa Ltda.**, inscrita no CNPJ sob o nº **17.955.705/0001-65**, vem, respeitosamente, manifestar-se acerca da solicitação de envio de amostras dos itens **16, 17 e 18**, realizada em **30/09**.

Informamos que nosso fornecedor **não dispõe de amostras** referentes aos referidos itens, motivo pelo qual **não será possível atender à solicitação dentro do prazo informado**. Dessa forma, **solicitamos a reconsideração quanto à exigência das amostras**, propondo, em substituição, **o envio da remessa total dos itens solicitados no certame**, caso assim seja permitido, para fins de avaliação e comprovação da conformidade dos produtos ofertados.

Ressaltamos que nossa empresa se encontra à **disposição para sanar quaisquer dúvidas** referentes às **especificações técnicas, atestados de capacidade técnica e catálogos** dos materiais, de modo a assegurar a **idoneidade e licitude da proposta apresentada**.

Atenciosamente,  
**Thiago Alexandre Feitosa Ltda.**  
CNPJ: 17.955.705/0001-65